DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGUA POTABLE

INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2026

EMAPET
FLORES - SAN BENITO


SANTA ELENA, FLORES, PETÉN SEPTIEMBRE 2026

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGUA POTABLE

Bitácoras de atención a usuarios:

Se atendieron varios reportes de trabajo efectuados por el usuario, dentro de ellos fugas en medidor, fugas en red principal, conexiones nuevas, quejas por presión, traslados y levantamientos de medidor.


REPORTE USUARIOS ATENDIDOS		
Flores	San Benito	Total
57	167	224

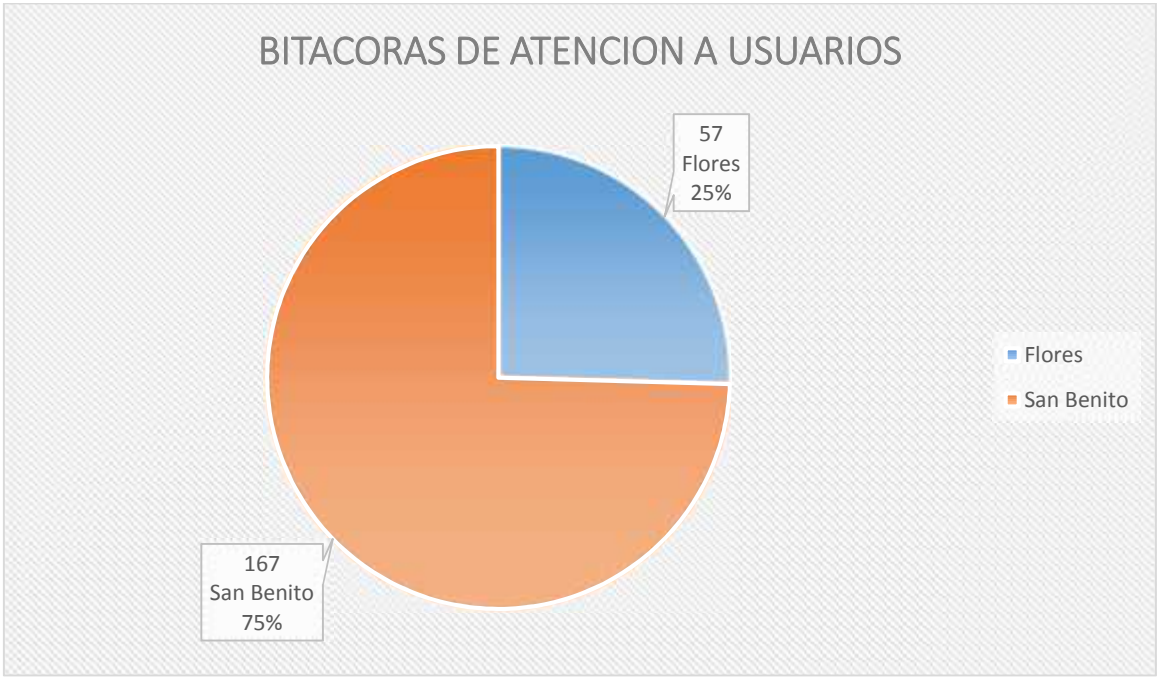

Bitácora de trabajos realizados:

Se presenta un resumen mensual de las bitácoras de trabajos realizados por el equipo técnico de agua potable entre los cuales se pueden mencionar las reparaciones de fuga en medidores, fugas en acometida, fugas en red de distribución e impulsión, servicios irregulares, limpieza de medidores, traslados de acometida, levantamientos de medidor, conexiones nuevas, ampliaciones, cruces de calle y cambios de llaves de paso entre otros.

CUADRO DE RESUMEN DE TRABAJOS							
FUGAS			MEDIDORES				Trabajos varios
Medidor	Acometida	Red Principal	Servicio Irregular	Limpieza	Traslado y levantamiento	Cambio de llaves de paso	
30	26	38	52	14	5	6	17

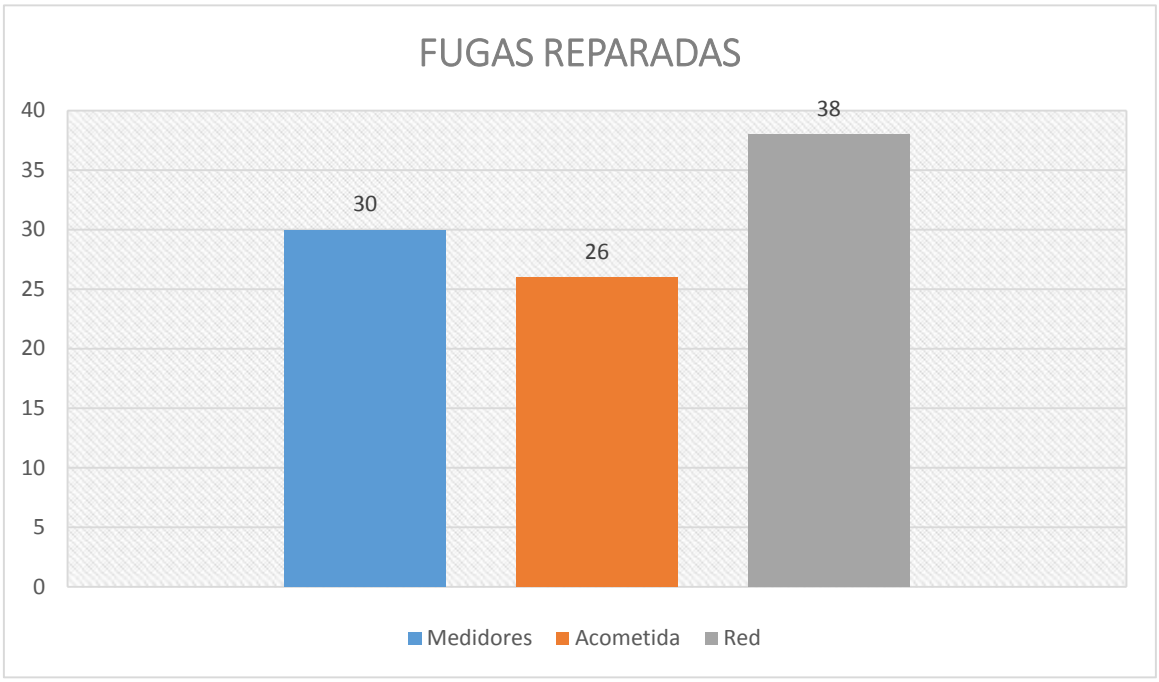

Conexiones nuevas por municipio:


CONEXIONES NUEVAS	
Flores	San Benito
7	22
29	


Ampliaciones de red principal:

AMPLIACIONES DE RED				
Cantidad	Flores	San Benito	# Tubos	Distancia (mts)
5	2	3	24.00	144.00

Cruces de calle:

CRUCES DE CALLE				
Cantidad	Flores	San Benito	# Tubos	Distancia (mts)
2	1	1	4.00	24.00

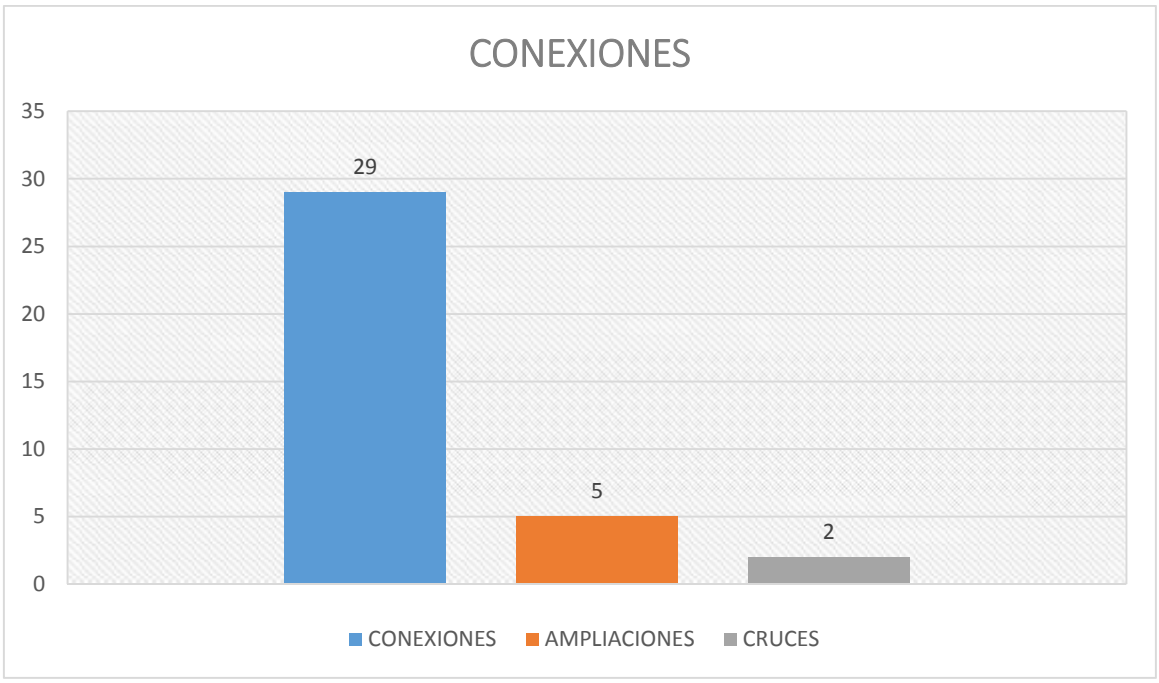
CONEXIONES
35
30
25
20
15
10
5
0
29
5
2
CONEXIONES
AMPLIACIONES
CRUCES

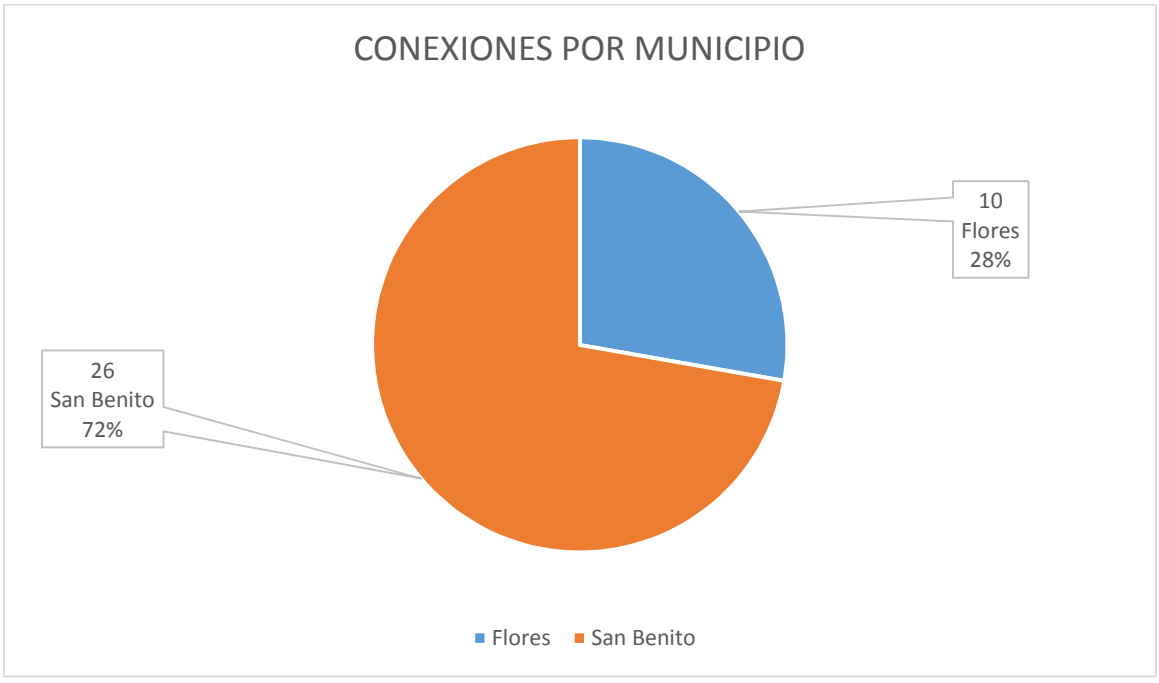
CONEXIONES POR MUNICIPIO
10
Flores
28%
26
San Benito
72%
Flores
San Benito

Actividades realizadas con apoyo de retroexcavadora:

EMAPET cuenta con una retroexcavadora dentro de su maquinaria y equipo. El apoyo de esta máquina viene a mejorar los tiempos en las diferentes actividades que requiere de su utilización. La retroexcavadora es utilizada por el departamento técnico de agua potable en actividades tales como ampliaciones de red, cruces de calle y descubrimiento de tubos para reparación de fuga.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON APOYO DE LA RETROEXCAVADORA	
ACTIVIDAD	**CANTIDAD**
Ampliaciones de red	0
Cruces de calle	0
Fugas en red principal	7
Conexiones	0
Mejoramiento de red	1
TOTAL	**8**

Actividades realizadas por personal de emergencia:

La naturaleza de la empresa EMAPET hace necesario que existan turnos de emergencia para cubrir trabajos en tiempos extraordinarios. Los trabajos que se dan fuera de horario laboral, es decir, después de las 4 de la tarde, sábado y domingo, así como en feriados y asuetos; son cubiertos por personal de turno que está al llamado para atender dichas emergencias.

EMERGENCIAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE TURNO		
ACTIVIDAD	EMERGENCIAS	HRS EXTRAS TRABAJADAS
Fugas en red principal	13	105.75
Fugas en acometidas	17	
Fugas en medidor	2	
Ampliaciones de red	0	
Cruces de calle	2	
Conexiones	1	
Mantenimientos correctivos	1	
Estaciones de bombeo	10	
Distribución de agua (camión cisterna)	0	
Otros	5	
TOTAL	51	